


# SOFT BALL



## TRACÉ ET DIMENSIONS DU TERRAIN

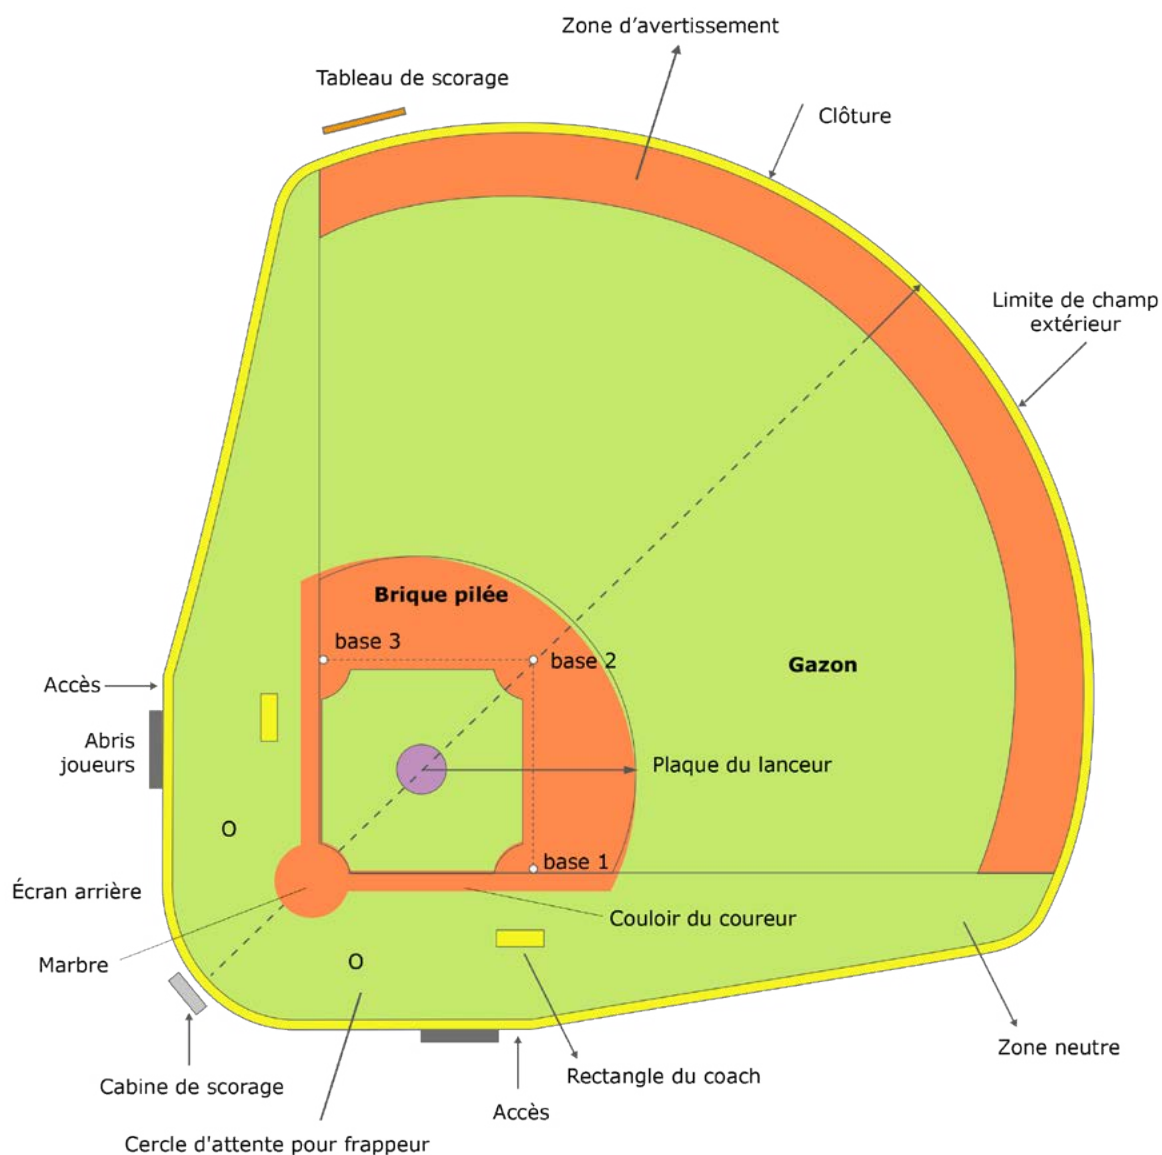

| Softball                | Distance entre les bases | Distance entre le marbre et le lanceur | Rayon de zone jouable | rayon de zone arrière |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Dames FastPitch</b>  | 18,29                    | 13,11                                  | 61 – 81               | 7,62 – 9,14           |
| <b>Hommes FastPitch</b> | 18,29                    | 14,02                                  | 61 – 81               | 7,62 – 9,14           |
| <b>SlowPitch</b>        | 18,29                    | 15,24                                  | 61 – 81               | 7,62 – 9,14           |

Rayon du Monticule en terre battue 2,50 m

Rayon ¼ cercle en terre battue autour des bases 18,29 m

Rayon des cercles en stabilisé d'attente du frappeur suivant 0,75 m

Rectangles du coach en stabilisé 5 m x 1 m

| SOFTBALL             |                                                | DAMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CADETS | REMARQUES                                                                                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIMENSIONS           | AIRE DE JEU :<br>POINTE DU<br>CHAMP<br>(AD-AG) | 61 m à 81 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Le tracé des<br>lignes est<br>compris dans<br>les dimensions<br>de l'aire de jeu                                                                                  |
|                      | ZONE NEUTRE                                    | Abris joueurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | Le contour<br>de la zone<br>jouable<br>doit être clô-<br>turé<br>H : 2 m (C2)                                                                                     |
| REVÊTEMENT<br>DE SOL | NATURE                                         | Gazon, terre battue + gazon, brique pilée, synthétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                   |
|                      | ASSAINISSE-<br>MENT                            | Système de drainage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                   |
|                      | COULEUR                                        | Contraste herbe et brique pilée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                   |
|                      | LARGEUR DES<br>LIGNES                          | 10 – 12,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                   |
|                      | COULEUR DES<br>LIGNES                          | Blanche : poudre ou peinture adaptée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                   |
| ÉCLAIRAGE            | Eclairage<br>moyen                             | Compétition : 600 lux<br>Entraînement : 300 lux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                   |
|                      | Uniformité                                     | 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                   |
|                      | Système                                        | Projecteurs asymétriques latéraux recommandés<br>proscrire installation au-dessus des aires de jeux<br>fournir une étude photométrique : considérer les para-<br>mètres de performances des appareils suivants : rende-<br>ment, faible consommation, durée de vie des appareils,<br>Allumage par terrains<br>Norme NBN 12 193 d'application.<br>L'étude du placement éventuel de Leds est obligatoire. |        |                                                                                                                                                                   |
| SECURITE             | Arrière                                        | Filet de 5 à 7 m de haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Il peut y avoir<br>plusieurs<br>filets arrières<br>selon la<br>disposition du<br>terrain<br>- Filet au fond<br>de l'arc de<br>cercle arrière<br>du marbre<br>(BS) |
|                      | Latérale                                       | 2 m de haut sur le contour de la zone neutre (C1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                   |

Normes fédérations

Recommandations Infrasports

## 1. AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS

Le terrain doit être clos, à la fois pour éviter que la balle soit "hors jeu", et pour la sécurité des spectateurs :


- par un écran arrière de 7 mètres de haut minimum sur une longueur de 20 mètres, derrière le poste du receveur. Il peut soit décrire un quart de cercle, soit une demi-hexagone
- par un grillage de 2 mètres de haut sur les côtés droit et gauche
- par un grillage de 2 mètres de haut le long de la ligne de fond


Pour la sécurité des joueurs, il faut aménager un abri avec un écran de protection en avant du banc des joueurs de chaque équipe : 2 mètres de haut sur 10 mètres minimum de long, avec une porte grillagée donnant accès à la surface de jeu.

Une cabine de marqueur en retrait de l'écran arrière est obligatoire


## 2. ANNEXES

### TERRAIN DE JEU

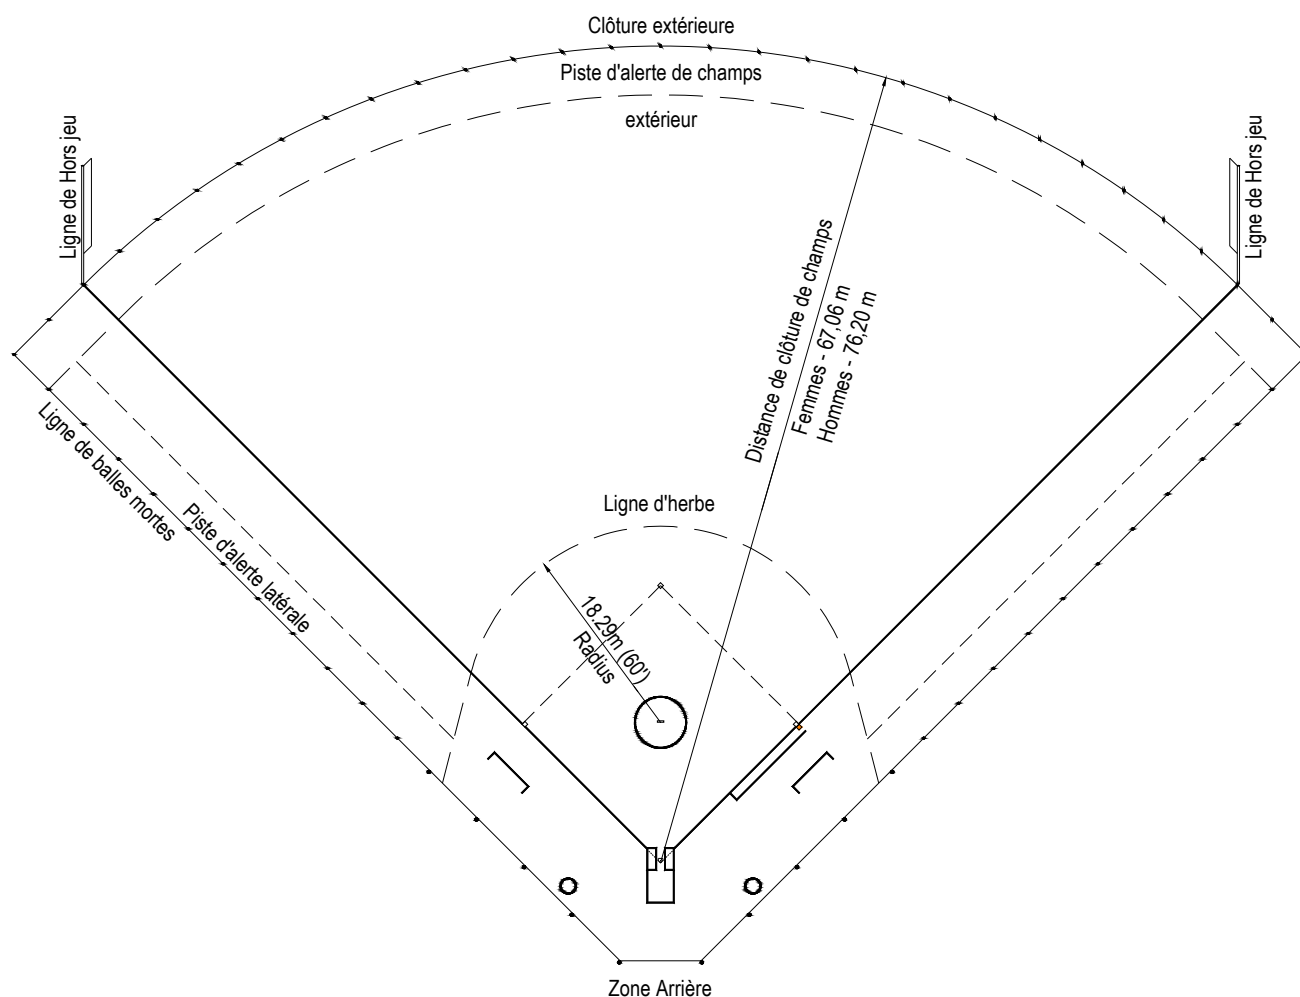


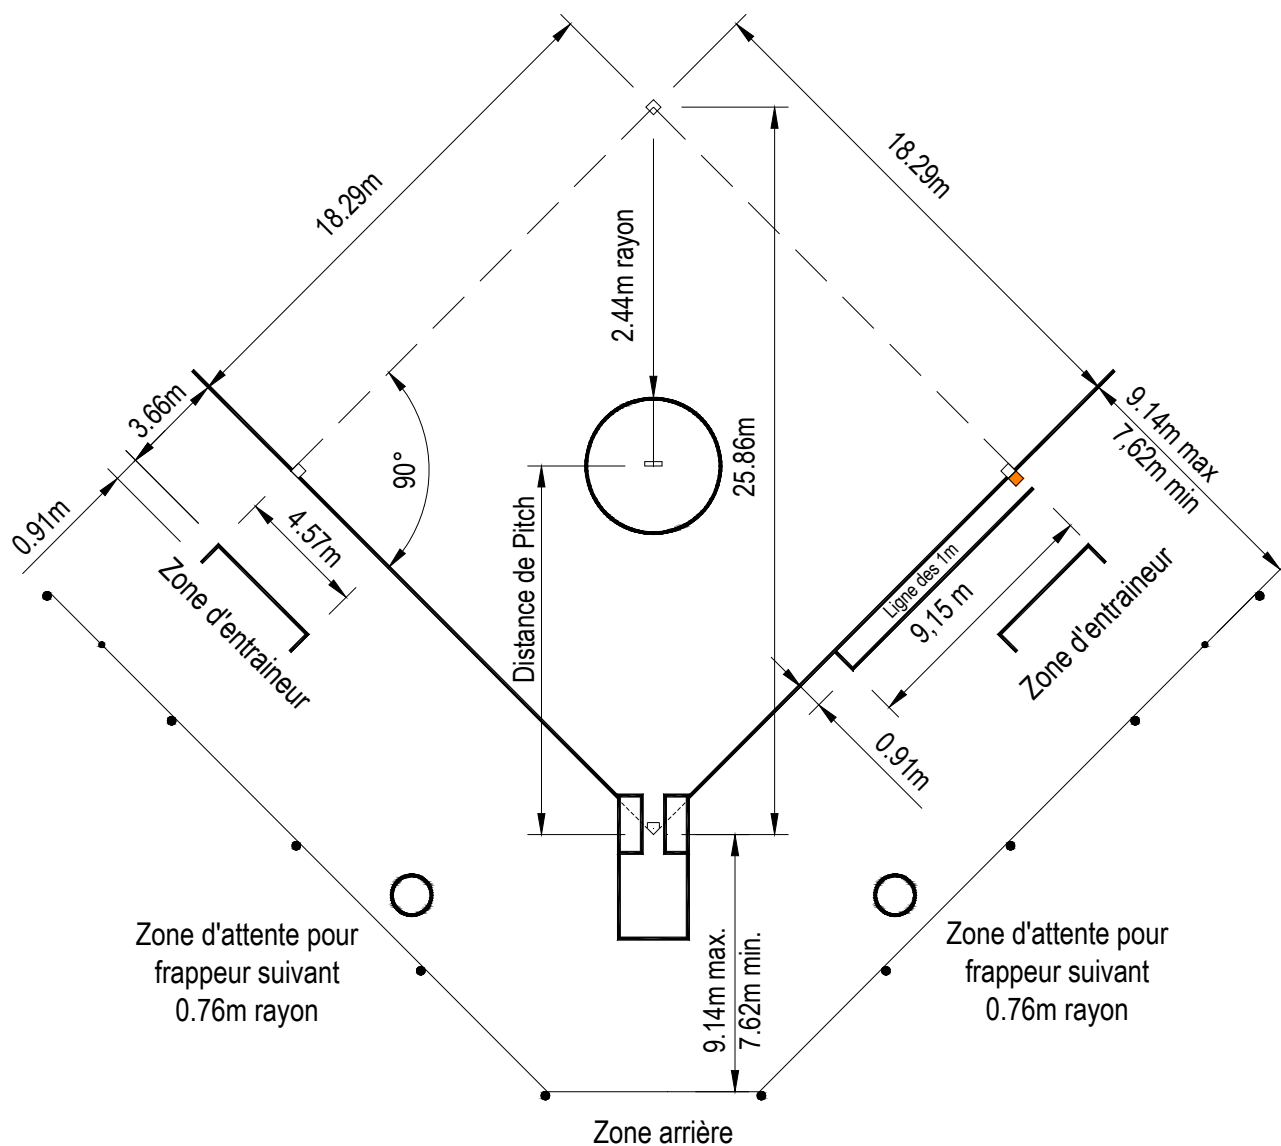

## Dimensions des Bases




Vue de Haut



Vue de côté

Deuxième et troisième base


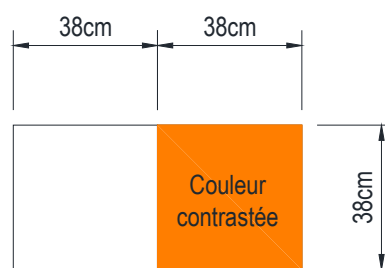


Vue de Haut



Vue de côté

Première (Double) Base



# SOFT BALL

[infrasports.infrastructures@spw.wallonie.be](mailto:infrasports.infrastructures@spw.wallonie.be)

L'ensemble des fiches techniques est disponible  
sur le portail [infrastructures.wallonie.be](http://infrastructures.wallonie.be)

Cette fiche a été avalisée par :  
la Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball, Rue des Prémontrés, 12 - 4000 LIEGE  
Tél. 04 237 91 22 • Fax. 04 237 91 51  
Email : [bureau@lfbbs.be](mailto:bureau@lfbbs.be) • [www.lfbbs.be](http://www.lfbbs.be)

Editeur responsable : Etienne Willame, Directeur général - SPW Mobilité et Infrastructures  
8, Boulevard du Nord 5000 Namur

ISBN: 978-2-8056-0778-3 • EAN: 9782805607783 • Numéro de dépôt légal : D/2025/11802/161