

8. Récupération d'un métré RW : 99

Un métré créé avec une version précédente de MAO, et donc avec le CPN précédent, peut être converti au nouveau CPN RW 99 : 2004.

Déverrouillage « RW : 99 » d'un métré

Après avoir ouvert un métré RW 99, pour le convertir au CPN RW 99 : 2004, vous devez d'abord le déverrouiller.

Pour ce faire, soit :

1. Sélectionnez la première ligne du métré :  METRE

2. Cliquez <Edition> <Modifier> ou 

Soit :

Cliquez <Traitement> <Déverrouiller / modifier le métré>

L'écran suivant s'affiche :

N° Dossier : X151/A15/32 - lot 2 N° CSC : 151-04F55

Libellé abrégé : A15 - ANS (Loncin) et GRACE-HOLLOGNE : Modernisation lot 2

Libellé : A15 - ANS (Loncin) et GRACE-HOLLOGNE
Modernisation de la section comprise entre l'A3 et l'A604
Lot 2 : A15

Utilisation automatique des chapitres standardisés TVA identique Taux TVA : 21

Modifié le : 14/12/2004 Utilisateur : HD


Infos gén. : Ministère Wallon de l'équipement et des transports

D151 - Direction des routes de Liège
Avenue Blonden, 12
4000 LIEGE
Tél: 04 229 75 75
Fax: 04 229 75 22

RW99 : 2004 RW99 Formule de révision générée Tableaux des déchets générés

Déverrouiller


Cliquer sur le bouton « Déverrouiller » puis « Oui »

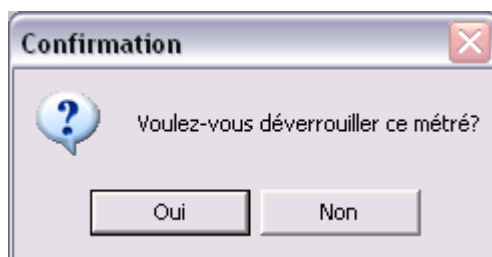

Le métré est alors déverrouillé.

Liste des erreurs de validation

Une fois le métré déverrouillé, MAO recherche les erreurs de validation par rapport au CPN RW 99 : 2004 et affiche l'écran suivant :

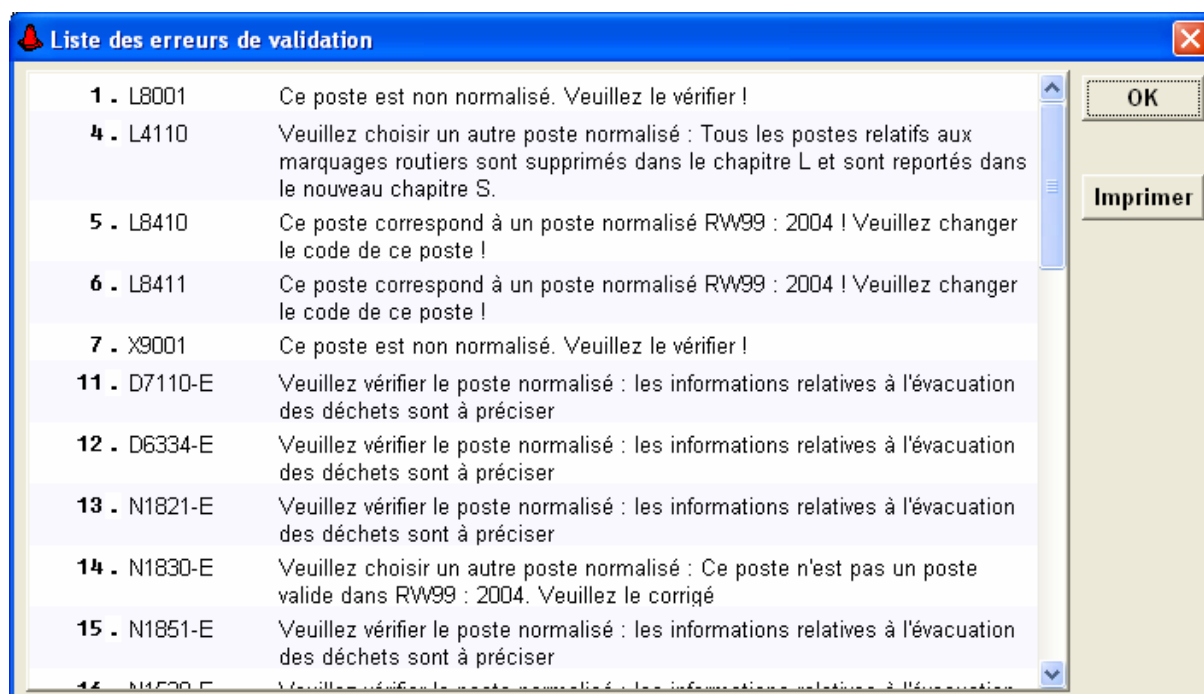

Pour plus de facilité, vous pouvez imprimer la liste des erreurs de validation.

Vous pouvez à tout moment actualiser cette liste.

Cliquez <Traitement > <Validation R99 : 2004 > ou



Validation des postes repris dans la liste des erreurs de validation

Pour chaque poste repris dans cette liste, vous devez, soit :

- *Choisir un autre poste*

Poste [Modification]

Numéro poste : 4 Modifié le : 14/12/2004

Poste : L4110 Utilisateur : HD

Libellé abrégé : Effacement de marque peinte

Qté présumée : 50 50,00

Prix unitaire estimé : 10,0000 EUR Type prix : QP Quantité présumée

Unité : m2 mètres carrés Taux de TVA : 21

Référence CCT RW99 : L.3.2.3.2.2.5. Réduction applicable
 Cautionnement complémentaire

Libellé : Effacement de marque peinte

Copie libellé abrégé

Remarque : Marques temporaires

4 - L4110 Veuillez choisir un autre poste normalisé : Tous les postes relatifs aux marquages routiers sont supprimés dans le chapitre L et sont reportés dans le nouveau chapitre S.

OK
Annuler
Graphe des prix
Tableau des prix
Statistique des prix
Information poste

Vous devez choisir un autre poste si :

- le poste normalisé n'existe plus ;
- l'unité du poste a été supprimée ;
- dans le cas des postes non normalisés, si un nouveau poste dans le CPN RW 99 : 2004 a le numéro du poste non normalisé.



- Préciser les informations relatives aux déchets et valider le poste

Poste [Modification]

Numéro poste : 11 Valide RW99 : 2004 **Modifié le :** 29/03/2005
Poste : D7110-E **Utilisateur :** HD
Libellé abrégé : Démolition sélective d'avaloir
Qté présumée : 4 4,00
Prix unitaire estimé : 56,0000 EUR **Type prix :** QP Quantité présumée
Unité : p pièce **Taux de TVA :** 21
Référence CCT RW99 : D.2. **Réduction applicable**
 Cautionnement complémentaire
Libellé : Démolition sélective, en vue d'une évacuation, d'avaloir
Remarque :

OK
 Annuler
 Taux de conversion des déchets en t/p
 Minimum : 0,10
 Proposé : 0,20
 Maximum : 0,50
 Graphe des prix
 Tableau des prix

Tableau des déchets Qté présumée : 4,00 p x 0,20 = 0,80 t

D9360	Mise en CTA de déchets valorisables en mélange CWD 17.09.04	0,00 %
D9341	Mise en C.T.A. de déchets métalliques ferreux CWD 17.04.05	100,00 %
TOTAL :		100,00 %

Déchets
 Statistique des prix
 Information poste

Ceci est à faire pour tous les postes avec l'option -E, « en vue d'une évacuation ».

Les postes non normalisés avec déchets ne sont pas traités ici, mais à la page suivante.

N'oubliez pas de préciser le type de déchets ainsi que les autres informations demandées par MAO v.4.



- Valider le poste

Poste [Modification]

Numéro poste :	18	<input type="checkbox"/> Valide RW99 : 2004	Modifié le :	29/03/2005	OK
Poste :	N5520		Utilisateur :	HD	Annuler
Libellé abrégé :	Canalisation d'évacuation d'eau en polyéthylène				
Qté présumée :	40	=	40,00		
Prix unitaire estimé :	40,0000	EUR	Type prix :	QP Quantité présumée	
	Unité :	m mètres	Taux de TVA :	21	
Référence CCT RW99 :		<input checked="" type="checkbox"/> Réduction applicable	<input type="checkbox"/> Cautionnement complémentaire		
Libellé :	Dispositif d'évacuation des eaux : canalisation d'évacuation d'eau en polyéthylène				
Copie libellé abrégé					
Remarque :	En polyéthylène D=200 mm				

18 . N5520 Veuillez vérifier le poste normalisé :

Graphe des prix
Tableau des prix
Statistique des prix
Information poste

Cet écran apparaît pour :

- les postes non normalisés : vous devez vérifier si un poste normalisé n'existe pas dans le CPN RW 99 : 2004 ;
- pour les postes qui ont été modifiés : vous devez vérifier si le poste convient toujours.

Vérification que la liste des erreurs de validation est vide

Quand tous les postes du métré ont été validés, vous pouvez actualiser la liste des erreurs de validation. Elle doit être vide.

Cliquez **<Traitement >** **<Validation R99 : 2004 >** ou

