


# FOOT FAUTEUIL



## TRACÉ ET DIMENSIONS DU TERRAIN

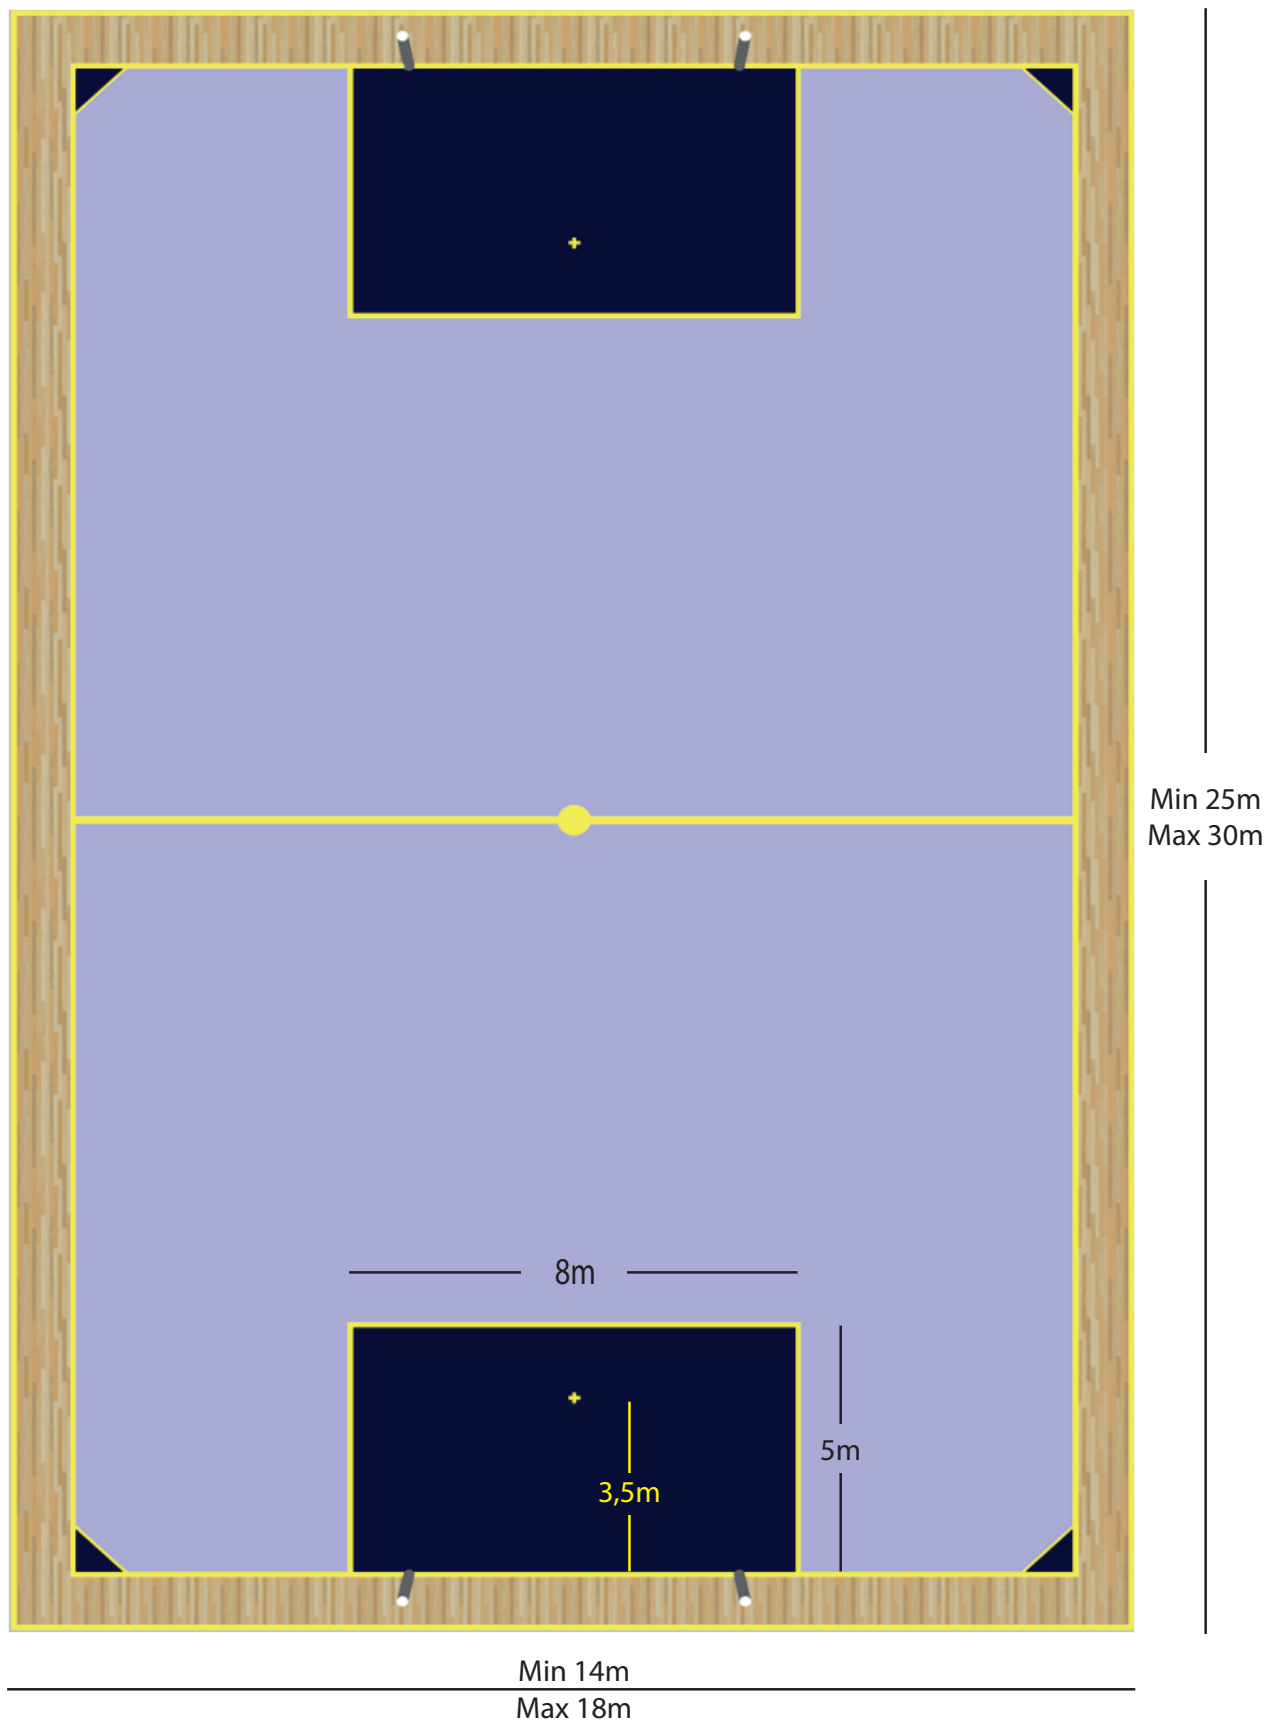

FOOT FAUTEUIL		NATIONAL/INTERNATIONAL		REMARQUES
DIMENSIONS	Aire de jeu	Longueur	Largeur	Le foot-fauteuil peut être pratiqué sur le tracé du basket-ball, à savoir 28 x 15m
	Minimum	25 m	14 m	
	Maximum	30 m	18 m	
	Zone neutre	Minimum 1 m sur le pourtour du terrain Minimum 1,5 m sur le pourtour du terrain		Le tracé est compris dans les dimensions de l'aire de jeux
	Hauteur libre	7 m		
REVETEMENT DE SOL	Nature	Sol sportif, parquet Voir cadre normatif sur les revêtements de sols sportifs en vigueur		
	Couleur	Contraste entre le tracé, l'aire de jeu et la zone neutre		
	Largeur des lignes	5 cm		
ECLAIRAGE	Eclairage moyen	Compétition : 600 LUX Entraînement : 300 LUX		
	Uniformité	0,7		
	Système d'éclairage	Fournir une étude photométrique. Considérer les paramètres de performances des appareils suivants: rendement, faible consommation, durée de vie des appareils. Norme NBN 12 193 d'application. L'étude du placement éventuel de LedS est obligatoire. Allumage par zone et dimmer pour entraînement et compétition		
	Eclairage naturel	Eclairage zénithal toléré s'il est translucide Environ 10 % d'ouverture en toiture		
CHAUFFAGE	Température	18° C		
	Système de chauffage	Se référer à l'amélioration des performances énergétiques des halls sportifs		
	Système de ventilation	Mécanique, forcée, double flux avec récupération de chaleur		
MURS	Tonalité	Tons moyens à sombres, mats		
	Acoustique	Utiliser des matériaux absorbants sur les murs et plafonds		
TRIBUNES		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prévoir des emplacements pour personnes à mobilité réduite min 80 x 130 cm/place</li> <li>- Privilégier une jonction directe avec la cafétéria</li> <li>- Eviter l'accessibilité des spectateurs à l'aire de jeu</li> </ul>		

Normes fédérations

Recommandations Infrasports

Conseillé par la Fédération Multisports Adaptés

## EQUIPEMENT

### Les buts

Les buts doivent être situés au centre de chaque ligne de buts. Ils sont matérialisés par deux poteaux droits situés à égale distance des coins du terrain et solidement attachés au sol avec une bande adhésive résistante.

La distance entre les poteaux est de 6 m.

### Le ballon

Le ballon est sphérique et correctement gonflé avec une pression minimisant les rebonds tout en garantissant que les fauteuils ne pourront pas monter dessus.

Dimension du ballon : 33 cm de diamètre.

# Foot Fauteuil



## Contact

Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments  
Département des Infrastructures subsidiées  
Direction des Infrastructures sportives  
Boulevard du Nord, 8  
5000 Namur  
infrasports.dgo1@spw.wallonie.be  
L'ensemble des fiches techniques est disponible  
sur le site d'Infrasports <http://pouvoirslocaux.wallonie.be>

Cette fiche a été avalisée par :  
la Ligue Handisport Francophone, Grand Hôpital de Charleroi « Site Reine Fabiola » Avenue du Centenaire, 69 - 6061 CHARLEROI  
Tél. 071 10 67 50 • Email: [info@handisport.be](mailto:info@handisport.be) • [www.handisport.be](http://www.handisport.be)